

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 16/12/2021

Affiché le

ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

2020

**SIDEN
SIAN**

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable et de l'assainissement


Noréade
Les Régies du SIDEN-SIAN



Communauté de Communes Pévèle Carembault

LES CHIFFRES CLES DES COMMUNES EN 2020

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉVÈLE CAREMBAULT

Les compétences transférées au SIDEN-SIAN

Communes (38)	Eau potable (38 communes)	Assainissement collectif (38 communes)	Assainissement non collectif (38 communes)	Eaux pluviales (38 communes)
AIX-EN-PEVELE	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
ATTICHES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
AUCHY-LEZ-ORCHIES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
AVELIN	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BACHY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BERSEE	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BEUVRY-LA-FORET	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BOURGHELLES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
BOUVIGNIES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
CAMPHIN-EN-PEVELE	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
CAPPELLE-EN-PEVELE	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
CHEMY	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
COBRIEUX	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
COUTICHES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
CYSOING	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
ENNEVELIN	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
GENECH	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
GONDECOURT	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
HERRIN	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
LA NEUVILLE	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
LANDAS	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
LOUVIL	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
MERIGNIES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
MONCHEAUX	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
MONS-EN-PEVELE	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
MOUCHIN	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
NOMAIN	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
ORCHIES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
OSTRICOURT	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
PHALEMPIN	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
PONT-A-MARCQ	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 16/12/2021

Affiché le



ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

SAMEON	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
THUMERIES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
TOURMIGNIES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
WAHAGNIES	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI
WANNEHAIN	EPCI	EPCI	EPCI	EPCI

La facture type représentative de l'EPCI se trouve en fin de livret (la facture type de chaque commune, parfois spécifique, se trouve dans le livret de chaque commune).

Le Service Public d'Eau Potable des communes

Adhésion et exploitation du service

Commune	Date d'adhésion EPCI	Date de 1ère adhésion de la commune	Exploitant du service
AIX-EN-PEVELE	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
ATTICHES	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
AUCHY-LEZ-ORCHIES	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
AVELIN	01/02/2020	01/06/2013	SUEZ jusqu'au 31/12/2021
BACHY	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BERSEE	01/02/2020	25/10/1972	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BEUVRY-LA-FORET	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BOURGHELLES	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
BOUVIGNIES	01/02/2020	09/10/1956	SIDEN-SIAN Noréade Eau
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	01/02/2020	01/01/2017	SUEZ jusqu'au 31/12/2021
CAMPHIN-EN-PEVELE	01/02/2020	18/08/1953	SIDEN-SIAN Noréade Eau
CAPPELLE-EN-PEVELE	01/02/2020	20/03/1951	SIDEN-SIAN Noréade Eau
CHEMY	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
COBRIEUX	01/02/2020	09/10/1956	SIDEN-SIAN Noréade Eau
COUTICHES	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
CYSOING	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
ENNEVELIN	01/02/2020	08/08/1960	SIDEN-SIAN Noréade Eau
GENECH	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
GONDECOURT	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
HERRIN	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
LA NEUVILLE	01/02/2020	21/05/1954	SIDEN-SIAN Noréade Eau
LANDAS	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
LOUVIL	01/02/2020	14/02/1957	SIDEN-SIAN Noréade Eau
MERIGNIES	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
MONCHEAUX	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
MONS-EN-PEVELE	01/02/2020	25/10/1972	SIDEN-SIAN Noréade Eau
MOUCHIN	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
NOMAIN	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
ORCHIES	01/02/2020	13/11/1987	SIDEN-SIAN Noréade Eau
OSTRICOURT	01/02/2020	01/01/2018	SUEZ jusqu'au 31/12/2021
PHALEMPIN	01/02/2020	01/01/2017	SUEZ jusqu'au 31/12/2021
PONT-A-MARCQ	01/02/2020	01/06/2013	SUEZ jusqu'au 31/12/2021
SAMEON	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
THUMERIES	01/02/2020	25/04/1957	SUEZ jusqu'au 31/12/2021

TOURMIGNIES	01/02/2020	07/09/1950	SIDEN-SIAN Noréade Eau
WAHAGNIES	01/02/2020	05/10/2001	SIDEN-SIAN Noréade Eau
WANNEHAIN	01/02/2020	21/05/1954	SIDEN-SIAN Noréade Eau

Les unités de distribution qui alimentent les communes

Chaque UDI est un secteur de distribution d'eau potable dans lequel la qualité de l'eau est réputée homogène. Cette eau peut être issue de points de production d'eau potable, de transfert d'autres UDI ou d'achat d'eau en gros auprès d'autres collectivités.

Commune	UDI	Nombre de branchements de la commune alimentés par l'UDI	Nombre de branchements total de l'UDI
AIX-EN-PEVELE	MARCHIENNES	541	6 735
ATTICHES	CAPPELLE-EN-PEVELE	975	19 337
AUCHY-LEZ-ORCHIES	AUCHY-LES-ORCHIES	620	695
AUCHY-LEZ-ORCHIES	CAPPELLE-EN-PEVELE	9	19 337
BACHY	CAPPELLE-EN-PEVELE	743	19 337
BERSEE	CAPPELLE-EN-PEVELE	1 020	19 337
BEUVRY-LA-FORET	CAPPELLE-EN-PEVELE	1	19 337
BEUVRY-LA-FORET	MARCHIENNES	1 203	6 735
BEUVRY-LA-FORET	MILLONFOSSE	1	5 029
BEUVRY-LA-FORET	ORCHIES	48	3 538
BOURGHELLES	CAPPELLE-EN-PEVELE	690	19 337
BOUVIGNIES	MARCHIENNES	664	6 735
CAMPHIN-EN-PEVELE	BAISIEUX	961	6 458
CAMPHIN-EN-PEVELE	CAPPELLE-EN-PEVELE	1	19 337
CAPPELLE-EN-PEVELE	AUCHY-LES-ORCHIES	10	695
CAPPELLE-EN-PEVELE	CAPPELLE-EN-PEVELE	907	19 337
CHEMY	CARNIN-GONDECOURT	328	2 860
COBRIEUX	CAPPELLE-EN-PEVELE	237	19 337
COUTICHES	CAPPELLE-EN-PEVELE	1 217	19 337
COUTICHES	MONCHEAUX	210	8 931
CYSOING	CAPPELLE-EN-PEVELE	2 164	19 337
ENNEVELIN	CAPPELLE-EN-PEVELE	1 035	19 337
ENNEVELIN	LA-NEUVILLE	14	1 603
GENECH	CAPPELLE-EN-PEVELE	1 033	19 337
GONDECOURT	CARNIN-GONDECOURT	1 881	2 860
HERRIN	CARNIN-GONDECOURT	172	2 860
LA NEUVILLE	LA-NEUVILLE	286	1 603
LANDAS	MARCHIENNES	961	6 735
LANDAS	MILLONFOSSE	103	5 029

LOUVIL	CAPPELLE-EN-PEVELE	368	19 337
MERIGNIES	CAPPELLE-EN-PEVELE	1 423	19 337
MONCHEAUX	CAPPELLE-EN-PEVELE	45	19 337
MONCHEAUX	MONCHEAUX	687	8 931
MONS-EN-PEVELE	CAPPELLE-EN-PEVELE	777	19 337
MONS-EN-PEVELE	LA-NEUVILLE	207	1 603
MOUCHIN	CAPPELLE-EN-PEVELE	591	19 337
MOUCHIN	MARCHIENNES	37	6 735
NOMAIN	AUCHY-LES-ORCHIES	22	695
NOMAIN	CAPPELLE-EN-PEVELE	1 049	19 337
NOMAIN	MARCHIENNES	2	6 735
NOMAIN	ORCHIES	2	3 538
ORCHIES	AUCHY-LES-ORCHIES	53	695
ORCHIES	MARCHIENNES	1	6 735
ORCHIES	OISY	5	225
ORCHIES	ORCHIES	3 488	3 538
SAMEON	MILLONFOSSE	681	5 029
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	CAPPELLE-EN-PEVELE	2 895	19 337
TOURMIGNIES	CAPPELLE-EN-PEVELE	366	19 337
WAHAGNIES	LA-NEUVILLE	1 096	1 603
WANNEHAIN	CAPPELLE-EN-PEVELE	499	19 337

Pour les communes en DSP (AVELIN, CAMPHIN-EN-CAREMBAULT, OSTRICOURT, PHALEMPIN, PONT-A-MARCO, THUMERIES), voir le rapport annuel du délégataire 2020 (SUEZ)

La localisation des points de prélèvement d'eau des UDI alimentant les communes

UDI	Localisation du prélèvement d'eau	Volume prélevé en 2019 / m3	Volume prélevé en 2020 / m3
AUCHY-LES-ORCHIES	AUCHY-LEZ-ORCHIES Compteur Auchy-Lez-O. F3 RUE DU PONCEAU	132 602	144 926
AUCHY-LES-ORCHIES	AUCHY-LEZ-ORCHIES Compteur Auchy-Lez-O. F1 SENTIER D'ORCHIES	68 614	98 931
AUCHY-LES-ORCHIES	AUCHY-LEZ-ORCHIES Compteur Auchy-Lez-O. F2bis SENTIER D'ORCHIES	102 145	91 627
CAPPELLE-EN-PEVELE	ENNEVELIN Compteur Ennevelin F4 RUE JEAN JAURES	1 439 119	1 560 033
CAPPELLE-EN-PEVELE	TEMPLEUVE-EN-PEVELE Compteur Templeuve F3 RUE DE WACHEMY	1 136 687	835 279
CAPPELLE-EN-PEVELE	GENECH Compteur 2 Genech F2 ROUTE DE CYSOING	757 263	769 761
CAPPELLE-EN-PEVELE	GENECH Compteur 1 Genech F2 ROUTE DE CYSOING	14 898	2 470
MARCHIENNES	MARCHIENNES Compteur Marchiennes F2 RUE DU CLOS	0	0

MARCHIENNES	MARCHIENNES Compteur Marchiennes F1 RUE DU CLOS	0	0
MILLONFOSSE	MILLONFOSSE Compteur Millonfosse F1+F2+BF3 CHEMIN DES OISEAUX	1 003 616	933 365
ORCHIES	ORCHIES Compteur Orchies F3 RUE DE KELSO	71 306	63 696
ORCHIES	ORCHIES Compteur Orchies F1 RUE DU 11 NOVEMBRE	69 233	57 590

La localisation des points de transfert d'eau provenant d'autres UDI

UDI	Désignation	Volume transféré en 2019 / m3	Volume transféré en 2020 / m3
AUCHY-LES-ORCHIES	Compteur Transfert UDI Auchy-lez-Orchies vers UDI Orchies (vanne motorisée)	529 904	478 539
AUCHY-LES-ORCHIES	Compteur Transfert UDI Cappelle-en-Pevele (distribution usine) vers UDI Auchy-lez-Orchies (Dbtmètre)	429 223	374 478
AUCHY-LES-ORCHIES	Compteur Transfert UDI Auchy-lez-Orchies vers UDI Cappelle-en-P. (RD430 r.Houssoye lim Coutiches)	125 569	139 728
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur Transfert UDI Cappelle-en-Pévèle vers UDI Moncheaux (remplissage citernes) (Débitmètre)	668 799	525 070
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur Transfert UDI Cappelle-en-Pevele (distribution usine) vers UDI Auchy-lez-Orchies (Dbtmètre)	429 223	374 478
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur Transfert UDI Auchy-lez-Orchies vers UDI Cappelle-en-P. (RD430 r.Houssoye lim Coutiches)	125 569	139 728
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur Transfert UDI Cappelle-en-Pevele vers UDI Sainghin-renforcement Bouvines	14 740	46 781
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur transfert UDI Cappelle-en-Pevele vers UDI Pont à Marcq (RD 917)	0	0
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur Transfert UDI Cappelle-en-Pevele vers UDI Marchiennes (Aix en Pevele))	0	- 161
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur Transfert UDI Moncheaux vers UDI Cappelle-en-Pévèle (Faumont rue Boujon)	- 715	- 510
CARNIN-GONDECOURT	Compteur transfert Gondecourt UDI Arleux vers Carnin	269 132	217 755
CARNIN-GONDECOURT	Compteur transfert Chemy UDI Arleux vers Carnin	83 086	69 283
CARNIN-GONDECOURT	Compteur transfert UDI Arleux vers Carnin (rue Cordier)	46 127	45 996
CARNIN-GONDECOURT	Compteur transfert UDI Arleux vers Carnin (rue Annoeulin)	92	60
MARCHIENNES	Compteur Transfert UDI Dorsale PECN (700) vers UDI Marchiennes (usine Pecq)	389 376	868 484
MARCHIENNES	Compteur Transfert UDI Marchiennes vers UDI MILLONFOSSE à Beuvry-la-Forêt (rue de Bouteau)	- 447	101 993

MARCHIENNES	Compteur UT (remplissage) Vred réservoir	48 940	51 067
MARCHIENNES	Compteur Transfert UDI Orchies vers UDI Marchiennes (Beuvry-la-foret - Rue du moulin)	59 890	50 770
MARCHIENNES	Compteur distribution usine Pecquencourt vers Vred	258 864	42 635
MARCHIENNES	Compteur Transfert UDI Orchies vers UDI Marchiennes (Nomain - rte Tournai)	72 082	22 700
MARCHIENNES	Compteur transfert UDI Millonfosse vers UDI Marchiennes (remplissage Landas Rue Pulmez)	55 425	2 202
MARCHIENNES	Compteur Transfert UDI Cappelle-en-Pevele vers UDI Marchiennes (Aix en Pevele))	0	- 161
MILLONFOSSE	Compteur transfert UDI Millonfosse vers UDI St Amand (Bois de la Pierre)	230 000	434 353
MILLONFOSSE	Compteur Transfert UDI Marchiennes vers UDI MILLONFOSSE à Beuvry-la-Forêt (rue de Bouteau)	- 447	101 993
MILLONFOSSE	Compteur Transfert UDI Maulde vers UDI Millonfosse (cpt à Lecelles)	35 628	21 119
MILLONFOSSE	Compteur Transfert UDI Millonfosse vers UDI Saint-Amand-Les-Eaux (Débitmètre)	44 645	13 022
MILLONFOSSE	Compteur Transfert UDI Saint-Amand-les-Eaux vers UDI Millonfosse (Débitmètre)	8 912	6 591
MILLONFOSSE	Compteur transfert UDI Millonfosse vers UDI Marchiennes (remplissage Landas Rue Pulmez)	55 425	2 202
MILLONFOSSE	Compteur Transfert UDI Millonfosse vers UDI Saint-Amand-Les-Eaux (Outinord)	54 118	926
MONCHEAUX	Compteur UT (distribution) Moncheaux citernes vers Raches	NC	1 009 264
MONCHEAUX	Compteur UT (distribution) Moncheaux surpressé	NC	77 692
MONCHEAUX	Compteur UT secours (distribution) Moncheaux vers Moncheaux	NC	0
MONCHEAUX	Compteur UT secours (distribution) Moncheaux vers Raches	NC	0
MONCHEAUX	Compteur Transfert UDI Moncheaux vers UDI Cappelle-en-Pévèle (Faumont rue Boujon)	- 715	- 510
OISY	Compteur transfert UDI Prisches vers Oisy (02)	28 835	29 418
ORCHIES	Compteur Transfert UDI Auchy-lez-Orchies vers UDI Orchies (vanne motorisée)	529 904	478 539
ORCHIES	Compteur Transfert UDI Orchies vers UDI Marchiennes (Beuvry-la-foret - Rue du moulin)	59 890	50 770
ORCHIES	Compteur Transfert UDI Orchies vers UDI Marchiennes (Nomain - rte Tournai)	72 082	22 700

La localisation des points d'achat d'eau en gros des UDI alimentant les communes

UDI	Fournisseur	Volume acheté en 2019 /m3	Volume acheté en 2020 /m3
BAISIEUX	Compteur AEG - Chereng (RN41 pont de la Marque) - MEL (2)	438 872	419 659
BAISIEUX	Compteur AEG - Chereng (RN41 Pont de la Marque) - MEL (1)	233 298	350 017
BAISIEUX	Compteur AEG - Sailly-lez-Lannoy (rue Verdun) - MEL	65 506	86 896
BAISIEUX	Compteur AEG - Sailly-lez-Lannoy (rue de Lannoy) - MEL	39 083	43 228
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur AEG - Attiches (JB Colette/ Phalempin) - MEL	243 831	251 632
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur AEG - Ennevelin (Rue de la Planque) - SUEZ	8 153	11 940
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur AEG -Attiches (Hameau Drumez) - MEL	4 708	4 964
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur AEG - Mons en Pévèle (Rue E. Tibault) - MEL	3 143	4 221
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur AEG - Merignies (Rue d'Attiches Mairie) - MEL	1 253	2 273
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur AEG - Ennevelin (rue du Moulin) - SUEZ	205	66
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur AEG - Attiches (JB Colette / Moulin) - MEL	0	0
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur AEG - Faumont (Pont Ducat) - MEL	0	0
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur AEG - Mons-en-Pevele (rue Martinval) - MEL	0	0
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur AEG - Faumont (La Vacquerie) - MEL	0	0
CAPPELLE-EN-PEVELE	Compteur AEG -Attiches (petit Attiches) - MEL	4 749	0
CARNIN-GONDECOURT	Compteur AEG - Gondecourt (Pont du Bac) - MEL	5 422	13 397
CARNIN-GONDECOURT	Compteur AEG - Carnin (marais) - MEL	0	0
CARNIN-GONDECOURT	Compteur AEG - Gondecourt (route de Seclin) - MEL	0	0
LA-NEUVILLE	Compteur AEG (entrant) - Thumeries/Wahagnies - MEL (Débitmètre)	114 178	133 806
LA-NEUVILLE	Compteur AEG - La Neuville (Leu Pindu) - MEL	58 186	83 287
LA-NEUVILLE	Compteur AEG - Mons-en-Pevele (Wacca) - MEL	6 028	6 220
LA-NEUVILLE	Compteur AEG - Mons-en-Pevele (Hameau de l'Offrande) - MEL	5 501	5 112
LA-NEUVILLE	Compteur AEG n°1 - Mons-en-Pevele (rues Joncquière Moulin) - MEL	4 022	4 767
LA-NEUVILLE	Compteur AEG - Mons-en-Pevele (Brossolette) - MEL	1 760	1 980
LA-NEUVILLE	Compteur AEG - Ennevelin (Maresquel) - MEL	2 061	1 025
LA-NEUVILLE	Compteur AEG (entrant) - Attiches/La Neuville - MEL (Débitmètre)	2	0

MONCHEAUX	Compteur AEG - Raches (Chateau) - MEL	0	5
-----------	---------------------------------------	---	---

Les ouvrages de stockage d'eau potable des UDI alimentant les communes

UDI	Ouvrage	Volum e / m3	Date du nettoyage/ désinfection
AUCHY-LES-ORCHIES	Réservoir d'Auchy les Orchies 750 m3	750	23/06/2020
CAPPELLE-EN-PEVELE	Citerne (chloration) de Capelle en Pévèle 150 m3	150	Non nettoyable
CAPPELLE-EN-PEVELE	Citerne (lavage) de Cappelle en Pévèle 100 m3	100	Non nettoyable
CAPPELLE-EN-PEVELE	Citerne (reprise) de Cappelle en Pévèle 370 m3	370	Non nettoyable
CAPPELLE-EN-PEVELE	Citerne N° 1 de Cappelle en Pévèle 1320 m3	1 320	09/12/2020
CAPPELLE-EN-PEVELE	Citerne N° 1 de Cobrieux 440 M3	440	10/06/2020
CAPPELLE-EN-PEVELE	Citerne N° 2 de Cappelle en Pévèle 1320 m3	1 320	04/06/2020
CAPPELLE-EN-PEVELE	Citerne N° 2 de Cobrieux 120 m3	120	10/06/2020
CAPPELLE-EN-PEVELE	Réservoir de Bachy (Bourghelles) 750 m3	750	01/07/2020
MARCHIENNES	Réservoir de Bouvignies 300 m3	300	16/10/2020
MARCHIENNES	Réservoir de Landas 2x225 m3	450	30/09/2020
MARCHIENNES	Réservoir de Marchiennes 600 m3	600	02/09/2020
MARCHIENNES	Réservoir de Rieulay 150 m3	150	24/01/2020
MARCHIENNES	Réservoir de Warlaing 300 m3	300	11/06/2020
MILLONFOSSE	Citerne de Millonfosse 150 m3	150	03/02/2020
MILLONFOSSE	Réservoir de Millonfosse 2x500 m3	1 000	19/02/2020
MILLONFOSSE	Réservoir de Rumegies 500 m3	500	21/09/2020
MONCHEAUX	Citerne 1 de Moncheaux 3000 m3	3 000	23/09/2020
MONCHEAUX	Citerne 2 de Moncheaux 3000 m3	3 000	12/02/2020
OISY	Réservoir d'Oisy 250 m3	250	26/06/2020
ORCHIES	Réservoir d'Orchies 450 m3	450	15/10/2020

La performance du réseau d'eau potable des UDI alimentant les communes

UDI	Indicateurs	2019	2020
AUCHY-LES-ORCHIES	Rendement du réseau d'eau potable (%)	85,59	75,73
	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km)	1,42	2,65
	Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	1,23	2,46
BAISIEUX	Rendement du réseau d'eau potable (%)	81,77	76,46
	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km)	3,88	5,61
	Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	3,65	5,38
CAPPELLE-EN-PEVELE	Rendement du réseau d'eau potable (%)	74,01	76,84
	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km)	4,19	3,73
	Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	4,01	3,55
CARNIN-GONDECOURT	Rendement du réseau d'eau potable (%)	69,74	78,65
	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km)	7,20	4,45
	Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	6,98	4,24
LA-NEUVILLE	Rendement du réseau d'eau potable (%)	71,08	58,84
	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km)	6,11	10,47
	Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	5,91	10,27

MARCHIENNES	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	78,42 3,12 2,94	76,12 3,59 3,42
MILLONFOSSE	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	63,38 4,93 4,78	68,26 3,87 3,73
MONCHEAUX	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	73,55 5,05 4,82	69,65 6,24 6,00
OISY	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	83,38 1,57 1,43	80,82 1,38 1,28
ORCHIES	Rendement du réseau d'eau potable (%) Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km) Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	81,54 5,99 5,65	75,30 7,56 7,25

La qualité de l'eau distribuée dans les UDI alimentant les communes

UDI	Indicateurs	2019	2020
AUCHY-LES-ORCHIES	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 100,00	100,00 99,94
BAISIEUX	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	97,87 97,32	98,65 97,59
CAPPELLE-EN-PEVELE	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	99,29 99,79	99,58 99,86
CARNIN-GONDECOURT	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 100,00	100,00 100,00
LA-NEUVILLE	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 100,00	100,00 99,35
MARCHIENNES	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	98,96 99,81	99,29 99,86
MILLONFOSSE	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,81	100,00 99,85
MONCHEAUX	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	98,40 99,81	98,95 99,88
OISY	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 100,00	95,00 100,00
ORCHIES	Taux de conformité microbiologique (%) Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00 99,93	100,00 99,82

Linéaire de réseaux de desserte et les branchements des communes

Commune	Linéaire de réseau d'adduction d'eau potable / Km	Branchements d'eau potable au 31/12/2020	Branchements plomb - Etat connu au 31/12/2020
AIX-EN-PEVELE	10,40	541	0
ATTICHES	15,22	975	3
AUCHY-LEZ-ORCHIES	19,12	629	0
BACHY	15,50	743	0
BERSEE	24,74	1 020	1

BEUVRY-LA-FORET	34,46	1 253	1
BOURGHELLES	14,39	690	0
BOUVIGNIES	14,02	664	2
CAMPHIN-EN-PEVELE	14,61	962	0
CAPPELLE-EN-PEVELE	28,36	917	0
CHEMY	9,63	328	0
COBRIEUX	8,07	237	0
COUTICHES	37,35	1 427	1
CYSOING	32,27	2 164	0
ENNEVELIN	25,89	1 049	0
GENECH	25,65	1 033	0
GONDECOURT	29,69	1 881	0
HERRIN	3,68	172	0
LA NEUVILLE	6,00	286	0
LANDAS	27,32	1 064	0
LOUVIL	7,40	368	0
MERIGNIES	28,01	1 423	0
MONCHEAUX	17,42	733	4
MONS-EN-PEVELE	29,28	985	4
MOUCHIN	18,09	628	0
NOMAIN	33,39	1 075	0
ORCHIES	48,79	3 547	381
SAMEON	16,48	681	1
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	56,27	2 895	0
TOURMIGNIES	6,11	366	0
WAHAGNIES	17,20	1 096	14
WANNEHAIN	8,46	499	0
TOTAL	683,27	32 331	412

Le programme de travaux d'eau potable des communes et des UDI adopté p cours du dernier exercice

Travaux	Montant / € HT
Commune d'AIX-EN-PEVELE (Nord) - Rue Paul Allégot	500 000,00
Commune de BACHY (Nord) - Rue Calmette	220 000,00
Commune de BOUVIGNIES (Nord) - Rue des Pronelles	670 000,00
Commune de BOUVIGNIES (Nord) - Rue du Petit Pavé	150 000,00
Commune de GONDECOURT (Nord) - Rue Aristide Briand	150 000,00
Commune de MERIGNIES (Nord) - Rue du Blocus	160 000,00
Commune d'ORCHIES (Nord) - Rue Fiévet	60 000,00
Commune de THUMERIES (Nord) - Cité du Bois	430 000,00
TOTAL	2 340 000,00

Le volume d'eau consommé et les abonnés dans les communes

C'est le volume qui résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés. Il se répartit comme suit :

Commune	Nombre d'Abonnés 2019	Nombre d'Abonnés 2020	Volume vendu 2019 / m3	Volume vendu 2020 / m3
AIX-EN-PEVELE	523	528	42 951	41 591
ATTICHES	942	956	83 982	78 754
AUCHY-LEZ-ORCHIES	616	621	52 371	51 236
BACHY	720	731	57 177	60 790
BERSEE	1 003	1 001	82 501	81 875
BEUVRY-LA-FORET	1 205	1 228	133 017	141 719
BOURGHELLES	673	676	54 987	55 975
BOUVIGNIES	653	657	49 695	52 881
CAMPHIN-EN-PEVELE	943	951	117 190	129 814
CAPPELLE-EN-PEVELE	895	906	76 485	72 681
CHEMY	320	327	39 404	41 772
COBRIEUX	227	229	20 455	19 031
COUTICHES	1 391	1 400	111 426	117 834
CYSOING	2 128	2 142	203 098	184 364
ENNEVELIN	991	1 000	84 299	83 805
GENECH	1 002	1 010	123 576	118 166
GONDECOURT	1 846	1 860	183 111	164 892
HERRIN	171	171	14 453	15 409
LA NEUVILLE	281	278	23 307	22 802
LANDAS	1 031	1 043	88 395	91 843
LOUVIL	365	367	32 700	29 989
MERIGNIES	1 363	1 384	138 931	136 774

MONCHEAUX	713	717	55 488	54 205
MONS-EN-PEVELE	964	969	81 949	80 812
MOUCHIN	601	623	55 667	50 409
NOMAIN	1 029	1 054	83 684	83 014
ORCHIES	3 412	3 434	386 017	366 076
SAMEON	673	673	57 200	59 656
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	2 748	2 786	258 583	244 815
TOURMIGNIES	357	362	31 735	29 636
WAHAGNIES	1 067	1 070	94 467	84 676
WANNEHAIN	491	495	42 179	42 891
TOTAL	31 344	31 649	2 960 480	2 890 187

Bilan des interventions 2020 du service d'eau potable dans les communes

Commune	Nombre total d'interventions sur branchements eau potable	Nombre total d'interventions sur les systèmes de comptage	Nombre total d'interventions sur les réseaux de distribution d'eau potable
AIX-EN-PEVELE	16	21	3
ATTICHES	15	100	10
AUCHY-LEZ-ORCHIES	11	45	3
AVELIN	4	37	0
BACHY	55	17	7
BERSEE	12	84	6
BEUVRY-LA-FORET	185	20	12
BOURGHELLES	12	50	5
BOUVIGNIES	25	156	4
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	3	1	0
CAMPHIN-EN-PEVELE	12	12	4
CAPPELLE-EN-PEVELE	17	41	6
CHEMY	8	76	1
COBRIEUX	5	26	1
COUTICHES	32	122	8
CYSOING	23	72	8
ENNEVELIN	23	90	10
GENECH	15	86	6
GONDECOURT	31	367	9
HERRIN	4	39	6
LA NEUVILLE	3	14	2
LANDAS	17	35	5

LOUVIL	2	24	5
MERIGNIES	39	136	8
MONCHEAUX	13	96	3
MONS-EN-PEVELE	17	27	7
MOUCHIN	7	6	2
NOMAIN	16	54	5
ORCHIES	57	198	13
OSTRICOURT	2	2	1
PHALEMPIN	3	6	0
PONT-A-MARCQ	2	3	0
SAMEON	11	7	9
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	55	147	16
THUMERIES	2	15	1
TOURMIGNIES	9	41	0
WAHAGNIES	169	43	10
WANNEHAIN	9	4	3
TOTAL	941	2 320	199

Les tarifs d'eau potable des communes

Tarifs du service d'eau potable	Année 2020	Année 2021	Evolution %
Abonnement mensuel en € HT (Compteur calibre 15)	3,450	3,470	0,58 %
Partie proportionnelle en € HT par m3	1,317	1,324	0,53 %
Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau) en € HT	0,090	0,080	-11,11 %
Redevance de pollution (Agence de l'Eau) en € HT	0,350	0,350	0 %
T.V.A	5,5 %	5,5 %	0 %

Le Service Public d'Assainissement Collectif des communes

Adhésion et exploitation du service

L'agglomération d'assainissement est constituée :

- des abonnés raccordés aux réseaux de collecte des eaux usées ;
- des abonnés non raccordés mais potentiellement raccordables.

Les abonnés de l'assainissement non collectif, ainsi que les entreprises/usines possédant leur propre station de dépollution, donc ne rejetant aucun effluent dans les réseaux collectifs, ne font pas partie de l'agglomération d'assainissement.

Commune	Date d'adhésion EPCI	Date de 1ère adhésion de la commune	Exploitant du service
AIX-EN-PEVELE	29/05/2013	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ATTICHES	28/09/2001	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
AUCHY-LEZ-ORCHIES	29/05/2013	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
AVELIN	28/09/2001	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BACHY	28/09/2001	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BERSEE	28/09/2001	05/07/1974	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BEUVRY-LA-FORET	29/05/2013	02/02/1989	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BOURGHELLES	28/09/2001	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BOUVIGNIES	29/05/2013	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	29/05/2013	29/05/2013	SUEZ jusqu'au 31/12/2021
CAMPHIN-EN-PEVELE	28/09/2001	16/06/1999	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAPPELLE-EN-PEVELE	28/09/2001	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CHEMY	15/06/2018	01/01/2018	SUEZ jusqu'au 31/12/2024
COBRIEUX	28/09/2001	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
COUTICHES	29/05/2013	26/06/1992	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CYSOING	28/09/2001	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ENNEVELIN	28/09/2001	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
GENECH	28/09/2001	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
GONDECOURT	15/06/2018	01/01/2018	SUEZ jusqu'au 31/12/2024
HERRIN	15/06/2018	01/01/2018	SUEZ jusqu'au 31/12/2024
LA NEUVILLE	29/05/2013	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LANDAS	29/05/2013	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LOUVIL	28/09/2001	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MERIGNIES	28/09/2001	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MONCHEAUX	28/09/2001	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MONS-EN-PEVELE	28/09/2001	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MOUCHIN	28/09/2001	08/04/1971	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
NOMAIN	29/05/2013	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ORCHIES	29/05/2013	09/05/1988	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
OSTRICOURT	29/05/2013	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

PHALEMPIN	29/05/2013	29/05/2013	SUEZ jusqu'au 31/12/2021
PONT-A-MARCQ	29/05/2013	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAMEON	29/05/2013	24/04/1995	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	28/09/2001	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
THUMERIES	29/05/2013	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
TOURMIGNIES	28/09/2001	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
WAHAGNIES	29/05/2013	25/01/1973	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
WANNEHAIN	28/09/2001	19/11/1976	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Les communes et leurs agglomérations d'assainissement collectif

Commune	Agglomération d'assainissement et Station d'épuration	Secteur de la commune raccordé	Commentaires
AIX-EN-PEVELE	BEUVRY-LA-FORET	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de BEUVRY-LA-FORET d'une capacité de traitement de 12.500 Equivalents/habitant dont la restructuration est inscrite au programme d'investissement.
ATTICHES	THUMERIES	Rue de Thumeries	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale d'ATTICHES d'une capacité de traitement de 2.600 Equivalents/habitant.
ATTICHES	ATTICHES	Bourg	
AUCHY-LEZ-ORCHIES	ORCHIES	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale d'Orchies d'une capacité de traitement de 12.000 Equivalents/habitant.
AVELIN	PONT-A-MARCQ nouvelle	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de PONT-A-MARCQ d'une capacité de traitement de 9 970 équivalents habitants.
BACHY	CYSOING	Bourg Nord	La commune est raccordée à la station d'épuration intercommunale de CYSOING d'une capacité de traitement de 9.000 Equivalents/habitant pour la partie Nord et pour le reste à la station d'épuration de COBRIEUX (4000 E/H).
BACHY	COBRIEUX	Bourg Sud	
BERSEE	THUMERIES	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de THUMERIES d'une capacité de traitement de 8.500 Equivalents/habitant.
BERSEE	TEMPLEUVE-EN-PEVELE	Rue Poissonnerie, Vemy, Wattignies et Desprez	
BEUVRY-LA-FORET	BEUVRY-LA-FORET	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de BEUVRY-LA-FORET d'une capacité de traitement de 12.500 Equivalents/habitant dont la restructuration est inscrite au programme d'investissement.
BOURGHELLES	COBRIEUX	Rue Delbassée, RD 955	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de CYSOING d'une capacité de traitement de 9.000 Equivalents/habitant.
BOURGHELLES	CYSOING	Bourg	

BOUVIGNIES	BEUVRY-LA-FORET	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de BEUVRY-LA-FORET d'une capacité de traitement de 12.500 Equivalents/habitant dont la restructuration est inscrite au programme d'investissement.
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	Bourg	La commune est raccordée à la station d'épuration intercommunales de CAMPHIN EN CAREMBAULT et de PHALEMPIN d'une capacité de traitement de 7 700 EH.
CAMPHIN-EN-PEVELE	CAMPHIN-EN-PEVELE	Bourg	Le réseau de la commune est raccordé à la station d'épuration de CAMPHIN EN PEVELE d'une capacité de 2000 EH.
CAPPELLE-EN-PEVELE	TEMPLEUVE-EN-PEVELE	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de TEMPLEUVE d'une capacité de traitement de 8.000 Equivalents/habitant dont la restructuration est inscrite au programme d'investissement.
CHEMY	GONDECOURT	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de Gondecourt d'une capacité de 9 000 équivalents habitants.
COBRIEUX	COBRIEUX	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de COBRIEUX d'une capacité de traitement de 4.000 Equivalents/habitant.
COUTICHES	FLINES-LEZ-RACHES	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de FLINES-LES-RACHES d'une capacité de traitement de 10.000 Equivalents/habitant.
CYSOING	CYSOING	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de CYSOING d'une capacité de traitement de 9.000 Equivalents/habitant.
ENNEVELIN	PONT-A-MARCQ nouvelle	Hameau Pont Thibaut	Le Bourg et le Hameau d'Hélin sont raccordés à la station d'épuration intercommunale de TEMPLEUVE, d'une capacité de traitement de 8.000 Equivalents/habitant, et dont la restructuration est inscrite au programme de travaux. Le Hameau du Pont Thibaut est quant à lui raccordé sur la station d'épuration intercommunale de PONT-A-MARCQ d'une capacité de traitement de 9 970 équivalents habitants.
ENNEVELIN	TEMPLEUVE-EN-PEVELE	Bourg	
GENECH	COBRIEUX	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de COBRIEUX d'une capacité de traitement de 4.000 Equivalents/habitant.
GONDECOURT	GONDECOURT	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de Gondecourt d'une capacité de 9 000 équivalents habitants.

HERRIN	GONDECOURT	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de Gondecourt d'une capacité de 9 000 équivalents habitants.
LA NEUVILLE	ATTICHES	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale d'ATTICHES d'une capacité de traitement de 2.600 Equivalents/habitant.
LANDAS	BEUVRY-LA-FORET	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de BEUVRY-LA-FORET d'une capacité de traitement de 12.500 Equivalents/habitant dont la restructuration est inscrite au programme d'investissement.
LOUVIL	CYSOING	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de CYSOING d'une capacité de traitement de 9.000 Equivalents/habitant.
MERIGNIES	PONT-A-MARCQ nouvelle	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de PONT-A-MARCQ d'une capacité de traitement de 9 970 équivalents habitants.
MONCHEAUX	AUBY	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale d'AUBY d'une capacité de 24.000 EH.
MONCHEAUX	MONCHEAUX (Vacquerie)	Hameau la Vaquerie	
MONS-EN-PEVELE	PONT-A-MARCQ nouvelle	Hameau de Martinval	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de THUMERIES d'une capacité de traitement de 8.500 Equivalents/habitant.
MONS-EN-PEVELE	THUMERIES	Bourg	
MOUCHIN	CYSOING	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de CYSOING d'une capacité de traitement de 9.000 Equivalents/habitant.
NOMAIN	BEUVRY-LA-FORET	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de BEUVRY-LA-FORET d'une capacité de traitement de 12.500 Equivalents/habitant dont la restructuration est inscrite au programme d'investissement.
ORCHIES	ORCHIES	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale d'Orchies d'une capacité de traitement de 12.000 Equivalents/habitant.
OSTRICOURT	OSTRICOURT	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration communale d'OSTRICOURT d'une capacité de traitement de 8.000 Equivalents/habitant dont la restructuration est programmée.
PHALEMPIN	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	Bourg	La commune est raccordée à la station d'épuration intercommunales de CAMPHIN EN CAREMBAULT et de PHALEMPIN d'une capacité de traitement de 7 700 EH.

PONT-A-MARCQ	PONT-A-MARCQ nouvelle	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de PONT-A-MARCQ d'une capacité de traitement de 9 970 équivalents habitants.
SAMEON	ROSULT	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de ROSULT d'une capacité de traitement de 12.000 Equivalents/habitant.
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	PONT-A-MARCQ nouvelle	Bourg (à venir)	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de TEMPLEUVE d'une capacité de traitement de 8.000 Equivalents/habitant dont la restructuration est inscrite au programme d'investissement.
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	TEMPLEUVE-EN-PEVELE	Bourg	
THUMERIES	THUMERIES	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de THUMERIES d'une capacité de traitement de 8.500 Equivalents/habitant.
TOURMIGNIES	PONT-A-MARCQ nouvelle	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale de PONT-A-MARCQ d'une capacité de traitement de 9 970 équivalents habitants.
WAHAGNIES	HENIN-BEAUMONT	Bourg	La commune est raccordée sur la station d'épuration intercommunale d'HENIN BEAUMONT.
WANNEHAIN	CYSOING	Bourg	La commune est raccordée à la station d'épuration intercommunale de CYSOING d'une capacité de traitement de 9.000 Equivalents/habitant.
WANNEHAIN	WANNEHAIN (Bureau)	Hameau du Bureau	

Les agglomérations d'assainissement collectifs et leurs stations d'épuration

Voir les fiche(s) « Agglomération d'assainissement » pages suivantes.

Pour les communes en DSP (CAMPHIN-EN-CAREMBAULT, CHEMA, GONDECOURT, HERRIN, PHALEMPIN), voir le rapport annuel du délégataire 2020 (SUEZ)

Le zonage d'assainissement des communes

Commune	Nombre de logements en zone d'assainissement collectif	Nombre de logements en zone d'assainissement collectif à raccorder	Nombre de logements en zone d'assainissement non collectif	Date d'approbation du zonage
AIX-EN-PEVELE	222	0	216	14/11/2005
ATTICHES	864	13	49	
AUCHY-LEZ-ORCHIES	570	0	31	14/11/2005
AVELIN	768	0	45	01/10/2010
BACHY	634	33	30	13/12/2011
BERSEE	812	0	129	10/02/2006
BEUVRY-LA-FORET	957	106	115	
BOURGHELLES	466	0	202	
BOUVIGNIES	555	0	82	03/10/2011

CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	634	0	5	26/03/2007
CAMPHIN-EN-PEVELE	729	0	131	21/12/2006
CAPPELLE-EN-PEVELE	628	0	240	18/06/2019
CHEMY				
COBRIEUX	146	0	73	
COUTICHES	1 066	42	147	20/09/2005
CYSOING	1 943	0	21	03/12/2003
ENNEVELIN	792	0	95	16/04/2012
GENECH	889	0	31	14/04/2006
GONDECOURT				
HERRIN				
LA NEUVILLE	264	0	11	
LANDAS	780	198	162	14/11/2005
LOUVIL	338	0	13	
MERIGNIES	1 029	0	158	14/04/2006
MONCHEAUX	623	0	21	09/06/2006
MONS-EN-PEVELE	843	19	93	21/12/2006
MOUCHIN	367	37	255	
NOMAIN	855	0	154	14/11/2005
ORCHIES	3 203	0	77	18/11/2004
OSTRICOURT	1 856	13	81	21/12/2006
PHALEMPIN	1 866	0	35	01/03/2007
PONT-A-MARCQ	786	7	442	
SAMEON	593	20	48	18/11/2004
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	2 012	58	653	
THUMERIES	1 536	0	108	
TOURMIGNIES	320	0	17	
WAHAGNIES	919	0	44	21/12/2006
WANNEHAIN	415	0	21	03/12/2003

TOTAL	16 769	546	4 033	
--------------	---------------	------------	--------------	--

Si aucune date d'approbation du zonage n'est renseignée, le zonage est en cours d'étude, en cours d'élaboration ou en cours d'approbation.

Le linéaire des réseaux de collecte d'assainissement collectif des communes

Commune	Réseau unitaire / Km	Réseau séparatif usé / Km	Réseau séparatif pluvial / Km
AIX-EN-PEVELE	3,42	0,64	1,38
ATTICHES	2,95	6,72	9,75
AUCHY-LEZ-ORCHIES	3,61	7,83	7,00
AVELIN	2,32	16,30	11,80

BACHY	7,21	2,75	3,89
BERSEE	7,26	4,87	12,06
BEUVRY-LA-FORET	2,72	12,72	8,30
BOURGHELLES	7,07	3,13	3,38
BOUVIGNIES	1,83	5,23	3,54
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	0,37	0,05	0,18
CAMPHIN-EN-PEVELE	1,65	6,29	9,83
CAPPELLE-EN-PEVELE	5,65	4,92	4,10
CHEMY	1,87	3,06	3,38
COBRIEUX	0,65	2,27	3,62
COUTICHES	4,82	9,78	8,15
CYSOING	16,14	6,25	9,00
ENNEVELIN	3,14	10,54	8,23
GENECH	7,35	5,94	5,43
GONDECOURT	18,92	3,07	4,43
LA NEUVILLE	1,26	2,42	2,95
LANDAS	8,80	9,47	4,62
LOUVIL	0,87	4,20	4,72
MERIGNIES	5,69	9,26	14,11
MONCHEAUX	6,65	1,35	2,55
MONS-EN-PEVELE	5,82	11,27	15,95
MOUCHIN	5,14	1,93	2,51
NOMAIN	4,01	14,45	9,16
ORCHIES	20,33	13,83	19,15
OSTRICOURT	23,70	6,09	9,65
PHALEMPIN	0,04	0,00	0,00
PONT-A-MARCQ	8,56	3,79	4,25
SAMEON	0,88	6,82	5,34
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	18,52	10,10	17,19
THUMERIES	14,09	7,40	9,64
TOURMIGNIES	0,74	3,03	4,56
WAHAGNIES	12,74	0,58	2,80
WANNEHAIN	2,84	3,19	3,21

TOTAL	239,63	221,54	249,81
--------------	---------------	---------------	---------------

Les stations de pompage d'eau usée des communes

Stations de pompage (250)
AIX-EN-PEVELE SR rue Gaston Verité
AIX-EN-PEVELE SR rue Sadi Carnot

ATTICHES SR hameau drumetz (rue de l`offrande)
ATTICHES SR le moulin
ATTICHES SR rue d`Hennin
ATTICHES SR rue de Toumignies
ATTICHES SR rue de la cheminee
ATTICHES SR rue de la duchesse
AUCHY LEZ ORCHIES SR rue Jacob Martinache
AUCHY LEZ ORCHIES SR rue Victor Fichelle (après le n° 675)
AUCHY LEZ ORCHIES SR rue Victor Fichelle (au bout du chemin des Alouettes)
AUCHY LEZ ORCHIES SR rue de Faumont
AUCHY LEZ ORCHIES SR rue du Pont
AUCHY LEZ ORCHIES SR rue du Rossignol
AVELIN SR Ennetieres
AVELIN SR Hameau de la Treupe
AVELIN SR ennevelin 44b (route nationale les marlieries)
AVELIN SR hameau d`Has
AVELIN SR hameau du prez
AVELIN SR pont Thibault
AVELIN SR route nationale, bassin face au n° 13
BACHY SR quartier de la gare (leden)
BACHY SR route nationale (sr955)
BACHY SR rue Calmette
BACHY SR rue Pottier
BACHY SR rue Pottier (rue Salengro)
BACHY SR rue de la liberation
BERSEE SR Rue du Pavé
BERSEE SR avenue du chateau
BERSEE SR rue de Vemie
BERSEE SR rue de la carcasse
BERSEE SR rue du Boulenriez (STADE)
BERSEE SR rue du Boulenriez (rue de la broderie)
BERSEE SR rue du Boulenriez BIS
BEUVRY LA FORET SR chemin de Beaupré
BEUVRY LA FORET SR lotissement impasse du Ghien
BEUVRY LA FORET SR lotissement la maisonneraie 5
BEUVRY LA FORET SR rue A. Riquier (Courant de l`hôpital)
BEUVRY LA FORET SR rue A. Riquier (OPAC)
BEUVRY LA FORET SR rue A. Riquier (Pigeonord)
BEUVRY LA FORET SR rue A. Riquier (Pliages industriels)
BEUVRY LA FORET SR rue J. Varlet (passage à niveau)

BEUVRY LA FORET SR rue J. Varlet (refoulement)
BEUVRY LA FORET SR rue Jules
BEUVRY LA FORET SR rue des fusillés
BEUVRY LA FORET SR rue du Ghien (n° 215)
BEUVRY LA FORET SR rue du Ghien (n° 728)
BEUVRY LA FORET SR rue du Ghien (rel)
BEUVRY-LA-FORET SR Rue des Arcins
BOURGHELLES SR Rue Nationale
BOURGHELLES SR rue Molhant
BOURGHELLES SR rue du 24 août
BOURGHELLES SR rue du pont d`auchy (les recreuils)
BOUVIGNIES SR Rue Haute
BOUVIGNIES SR Rue du grand Hem
BOUVIGNIES SR rue Halard
BOUVIGNIES SR rue Riche
BOUVIGNIES SR rue basse
BOUVIGNIES SR rue de la Lombarderie n° 515
BOUVIGNIES SR rue du pont du houblon
BOUVIGNIES SR sec marais (rue du petit pave)
CAMPHIN EN PEVELE SR lotissement Le Village rue Carette
CAMPHIN EN PEVELE SR lotissement rue de l`église
CAMPHIN EN PEVELE SR place de l`église
CAMPHIN EN PEVELE SR rue de Bouvines
CAMPHIN-EN-PEVELE SR Hameau du Vieux Saule
CAMPHIN-EN-PEVELE SR lotissement les Clematites
CAMPHIN-EN-PEVELE SR rue Crepelaine
CAMPHIN-EN-PEVELE SR rue de Cysoing
CAPPELLE EN PEVELE SR Rue de la gare
CAPPELLE EN PEVELE SR Rue du pont Naples
CAPPELLE EN PEVELE SR rue de la ladrierie
CAPPELLE EN PEVELE SR rue des Glycines (le vert pres)
CAPPELLE EN PEVELE SR rue des pres
CHEMY SR rue du Calvaire
CHEMY SR rue du Paradis
COBRIEUX SR grand rue
COUTICHES SR Rue de la sablière
COUTICHES SR Résidence Guerondelle
COUTICHES SR route nationale
COUTICHES SR rue basse
COUTICHES SR rue des Ramoniers et rue Lepincheaux

COUTICHES SR rue du Molinel face n° 470
COUTICHES SR rue du Molinel n° 1096
COUTICHES SR rue du Vert Bocage
CYSOING SR Clos de l'Abbaye
CYSOING SR Gendarmerie
CYSOING SR chemin basse couture
CYSOING SR hameau du Peuvil
CYSOING SR lotissement le Quennomont
CYSOING SR lotissement route de Louvil
CYSOING SR route de Louvil
CYSOING SR route de Louvil / rue du chêne lotissement
CYSOING SR rue Delory
CYSOING SR rue J. Herbaux
CYSOING SR rue de Ladreyt
CYSOING SR rue des pres
CYSOING SR rue du courant
ENNEVELIN SR chemin Saint Vaast
ENNEVELIN SR hameau de la planque
ENNEVELIN SR la broye n° 1 (1 pompe)
ENNEVELIN SR la broye n° 2 (2 pompes)
ENNEVELIN SR rue Jean Jaures
ENNEVELIN SR rue Jules Guesde (rue de la carotte)
ENNEVELIN SR rue d' Helin
ENNEVELIN SR rue de la reine
ENNEVELIN SR rue de la reine (lot les bourdons)
ENNEVELIN SR rue des saules
ENNEVELIN SR rue du moulin (zone artisanale)
ENNEVELIN SR rue du Moulin (zone artisanale) Bis (couplé avec ASR-0713)
ENNEVELIN SR rue verte
GENECH SR rue du plumont (à l'interieur du lep)
GENECH SR Rue de la libération
GENECH SR allée de la patience
GENECH SR route de cobrieux
GENECH SR rue de cysoing rue henry de connynck
GENECH SR rue de la Croix
GENECH SR rue du Noiriez
GENECH SR rue du Plumont n° 362
GENECH SR rue du Plumont, via Nomain
GENECH SR rue du commandant Baillard
GENECH SR rue du plumont (parking entree lep)

GONDECOURT SR BRIAND, rue Briand, rue de la chasse a Roisnes
GONDECOURT SR CD62, rue de la Barre
GONDECOURT SR EP ROTROIT rue Nationale
GONDECOURT SR EP ZI, rue Pierre et Marie Curie
GONDECOURT SR EP rue du Marais
GONDECOURT SR EU ROTROIT rue Nationale
GONDECOURT SR EU ZI, rue Pierre et Marie Curie
GONDECOURT SR M39, rue Nationale n° 116
HERRIN SR rue de la Rosiere face au 870
LA NEUVILLE SR Le pin du
LA NEUVILLE SR rue du general de Gaulle
LANDAS SR Rue du Hennoy à coté du n° 646
LANDAS SR face au n° 1264 rue du Hennoy
LANDAS SR rue du Pulmez à coté du n° 966
LANDAS SR1 Rue d'Orchies
LANDAS SR2 Rue d'Orchies
LOUVIL SR Rue de Péronne
LOUVIL SR rue Marga
MERIGNIES SR allée des Petits Pres n° 110
MERIGNIES SR allée des Grands Prés n° 186
MERIGNIES SR courant la Marque
MERIGNIES SR route de Valenciennes RN 49 Le golf
MERIGNIES SR route de Valenciennes RN 49 Roxane
MERIGNIES SR rue de Molpas
MERIGNIES SR rue de la Mousserie
MERIGNIES SR rue de la Verderie
MERIGNIES SR rue du General leclercq
MONCHEAUX SR Rue du Boutonnain
MONCHEAUX SR Rue du Gorguechon
MONCHEAUX SR hameau de la rue
MONCHEAUX SR rue de Bouvincourt
MONCHEAUX SR rue de Thumerie (rue du moulin)
MONCHEAUX SR rue du Bouvalot
MONS EN PEVELE En Pevele SR rue de la Vincourt
MONS EN PEVELE SR cd120 via pont a marcq
MONS EN PEVELE SR la Marque
MONS EN PEVELE SR rue Fidèle Dubois
MONS EN PEVELE SR rue St Jean à coté n° 1348
MONS EN PEVELE SR rue de Cawoin
MONS EN PEVELE SR rue de la Vincourt bis

MONS EN PEVELE SR rue de la distillerie
MONS-EN-PEVELE SR rue de Sec Mont
MOUCHIN SR Rue basse
MOUCHIN SR le Bercu
MOUCHIN SR route de Saint amand d955
MOUCHIN SR rue Franquet / Clinquart
MOUCHIN SR rue a la Deffe
NOMAIN SR Rue Louis Ghislain (1p)
NOMAIN SR Clos de la Petite Chapelle
NOMAIN SR Hameau de Lannay
NOMAIN SR au n° 4 rue de la Visterie
NOMAIN SR rue Bernard Delemme
NOMAIN SR rue Georges Herent
NOMAIN SR rue Henri Derain
NOMAIN SR rue Louis Guislain
NOMAIN SR rue Michel Beyaert
NOMAIN SR rue Paul Dhelemme
NOMAIN SR rue du Fort Debout / rue Delemme
NOMAIN SR rue du Roupion
ORCHIES ASR Pluvial ZI 3 Bonniers
ORCHIES ASR ZI 3 Bonniers
ORCHIES SR Rue de la Carrière dorée 2P
ORCHIES SR ZAC Carrière Dorée 1P
ORCHIES SR Zone Industrielle Europe
ORCHIES SR impasse du Chateau d'Eau, accès rond point
ORCHIES SR lotissement clos matisse
ORCHIES SR route de Lille
ORCHIES SR rue Charles Flon
ORCHIES SR rue Lagache
ORCHIES SR rue Pierre de Coubertin
ORCHIES SR rue de la liberation, impasse Chateau d'Eau
ORCHIES SR rue j. rieux
OSTRICOURT SR (EP) rue de Saint Eloi, 1 rue des Aulnes
OSTRICOURT SR (EU) rue Anatole France
OSTRICOURT SR Rue Dutailly
OSTRICOURT SR Rue Saint-Eloi
OSTRICOURT SR rue Brosselette
OSTRICOURT SR rue Gilber Facq
OSTRICOURT SR rue Herriot
OSTRICOURT SR rue Pierre Serveau

OSTRICOURT SR rue Zola
OSTRICOURT SR rue de Saint Eloi, face église rue des Fresnes
OSTRICOURT SR rue de Saint Eloi, le long RD354
PONT A MARCQ SR EP, PA de la Planque
PONT A MARCQ SR EU, PA de la Planque
PONT A MARCQ à Marcq SR route de Douai
PONT A MARCQ à Marcq SR rue de Valenciennes
PONT-A-MARCQ SR Domaine de Bulteau EP (SR 1 pompe)
PONT-A-MARCQ SR Domaine du Bulteau EU (SR 2 pompes)
PONT-A-MARCQ SR provisoire Biscoop
PONT-A-MARCQ SR rue Georges Bizet
SAMEON SR rue Balory face num465
SAMEON SR rue Jean Rache
SAMEON SR rue de Beaumetz
SAMEON SR rue de l`église
SAMEON SR rue de la Quieze, a cote num284
SAMEON SR rue de la Quieze, face au num 1140
SAMEON SR rue des Mazures
SAMEON SR rue des Saules
TEMPLEUVE-EN-PEVELE SR Rue de la Fourmisiere
TEMPLEUVE-EN-PEVELE SR ZAC la croisette
TEMPLEUVE-EN-PEVELE SR la caillere (n° 55)
TEMPLEUVE-EN-PEVELE SR la caillere (n° 69)
TEMPLEUVE-EN-PEVELE SR la caillere (passage à niveau)
TEMPLEUVE-EN-PEVELE SR route d`Ennevelin (haute rue)
TEMPLEUVE-EN-PEVELE SR rue de Nomain
TEMPLEUVE-EN-PEVELE SR rue de l'Hardiniere face 57
TEMPLEUVE-EN-PEVELE SR rue de l`hardiniere
TEMPLEUVE-EN-PEVELE SR rue des 4 cornets
TEMPLEUVE-EN-PEVELE SR rue du 8 Mai, face n° 20
TEMPLEUVE-EN-PEVELE SR rue du paradis
THUMERIES SR Résidence de l'Europe
THUMERIES SR rue Beghin
THUMERIES SR rue Emile Zola
THUMERIES SR rue Jacques Prevert
THUMERIES SR rue Jean Lebas
THUMERIES SR rue P. Descamps (rue des platanes)
THUMERIES SR rue Salengro
THUMERIES SR rue de la Pourette (lotissement)
THUMERIES SR résidence Jacques Brel

THUMERIES SR résidence de la Marnelle
THUMERIES SR Résidence Lucie Aubrac
TOURMIGNIES SR rue du château
WANNEHAIN SR Chemin Vert
WANNEHAIN SR le bureau
WANNEHAIN SR rue de France
WANNEHAIN SR rue des Acacias
WANNEHAIN SR rue grande ferme

Les autres ouvrages des communes

Commune	Nombre total de déversoirs d'orage (et trop-pleins autosurveillés)	Nombre de déversoirs d'orage auto surveillés (et trop-pleins autosurveillés)
AIX-EN-PEVELE	2	1
ATTICHES	8	1
AUCHY-LEZ-ORCHIES	3	0
AVELIN	2	1
BACHY	8	0
BERSEE	12	1
BEUVRY-LA-FORET	4	1
BOURGHELLES	12	2
BOUVIGNIES	5	0
CAMPHIN-EN-PEVELE	7	0
CAPPELLE-EN-PEVELE	10	0
CHEMY	1	0
COBRIEUX	2	1
COUTICHES	3	1
CYSOING	14	3
ENNEVELIN	4	0
GENECH	6	1
GONDECOURT	3	0
LA NEUVILLE	2	0
LANDAS	4	0
LOUVIL	2	0
MERIGNIES	7	0
MONCHEAUX	9	0
MONS-EN-PEVELE	11	1
MOUCHIN	5	0
NOMAIN	2	1
ORCHIES	18	7
OSTRICOURT	16	2

PONT-A-MARCQ	6	2
SAMEON	5	1
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	24	1
THUMERIES	13	1
TOURMIGNIES	2	0
WAHAGNIES	3	0
WANNEHAIN	6	0
TOTAL	241	29

Les autorisations de déversement d'effluents industriels des communes dans le réseau d'assainissement collectif

Commune	Industriels raccordés	Date d'autorisation de rejet
BEUVRY-LA-FORET	VERCAMERT VOLAILLES	25/06/2013
THUMERIES	TEREOS	28/04/2008

Les interventions 2020 du service d'assainissement collectif dans les communes

Commune	Nombre total d'interventions sur bouche d'égout	Nombre total d'interventions sur Branchement assainissement	Nombre total d'interventions sur Réseau assainissement
AIX-EN-PEVELE	0	11	1
ATTICHES	4	2	2
AUCHY-LEZ-ORCHIES	5	6	2
AVELIN	1	6	0
BACHY	1	14	3
BERSEE	5	8	6
BEUVRY-LA-FORET	1	10	1
BOURGHELLES	0	11	3
BOUVIGNIES	1	10	2
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	0	5	1
CAMPHIN-EN-PEVELE	4	13	4
CAPPELLE-EN-PEVELE	3	6	2
CHEMY	0	3	0
COBRIEUX	1	2	1
COUTICHES	3	15	2
CYSOING	3	11	2
ENNEVELIN	3	8	1
GENECH	8	9	3
GONDECOURT	0	4	0
LA NEUVILLE	0	2	0
LANDAS	7	9	3

LOUVIL	1	3	1
MERIGNIES	4	21	3
MONCHEAUX	5	4	3
MONS-EN-PEVELE	5	11	4
MOUCHIN	1	5	0
NOMAIN	8	13	2
ORCHIES	1	12	3
OSTRICOURT	9	9	5
PHALEMPIN	1	3	0
PONT-A-MARCQ	2	1	6
SAMEON	1	5	8
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	5	26	3
THUMERIES	7	5	2
TOURMIGNIES	0	6	1
WAHAGNIES	1	8	5
WANNEHAIN	2	5	2
TOTAL	103	302	87

Le programme de travaux d'assainissement collectif des communes adopté cours du dernier exercice

Travaux	Montant / € HT
Commune d'AIX-EN-PEVELE (Nord) - Rue Allégo (2ème partie), Nationale et de l'Enfer	949 000,00
Commune d'AVELIN (Nord) - Hameau de Prez	66 000,00
Commune de BERSEE (Nord) - Rue de la Clef d'Or	168 000,00
Commune de BEUVRY-LA-FORET (Nord) - Rue Jacques Varlet (voie ferrée - giratoire)	703 000,00
Commune de CAMPHIN-EN-PEVELE (Nord) - Rues de Bouvines, du Quenemet, Hameau de la Motte et Résidence La Pommeraie	384 000,00
Commune de CAMPHIN-EN-PEVELE (Nord) - Rue du Quenelet	160 000,00
Commune de CAPPELLE-EN-PEVELE (Nord) - Bassin d'orages rue des Près	480 000,00
Commune de COUTICHES (Nord) - Rue des Cinq Chemins et Le Bru	696 000,00
Commune de ENNEVELIN (Nord) - Bassin d'orages rue des Saules	240 000,00
Commune de GONDECOURT (Nord) - Chasse à Roisne - Déconnexion du refoulement ECC	149 000,00
Commune de MOUCHIN (Nord) - Rue de Saint-Amand - RD 955	345 000,00
Commune de MOUCHIN (Nord) - Rue de Douai	191 000,00
Commune d'OSTRICOURT (Nord) - Rue Florent Evrard	1 432 000,00
Commune de PONT-A-MARCQ (Nord) - Secteurs Planque, Cheminots, Mairie et place du Bicentenaire	360 000,00
Commune de SAMEON (Nord) - Rue de la Quièze (2ème partie) et de Bamory	859 000,00
Commune de TEMPLEUVE (Nord) - Bassin d'orages station d'épuration	1 480 000,00
TOTAL	8 662 000,00

Les tarifs d'assainissement collectif des communes

Tarifs du service d'assainissement collectif	Année 2020	Année 2021	Evolution %
Abonnement mensuel en € HT	6,040	6,070	0,50 %
Partie proportionnelle en € HT	1,720	1,729	0,52 %
Modernisation des réseaux (Agence de l'Eau) en € HT	0,210	0,210	0 %
T.V.A	10 %	10 %	0 %

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif des communes (SPANC)

Adhésion et exploitation du service

Commune	Date d'adhésion EPCI	Date de 1ère adhésion de la commune	Exploitant du service
AIX-EN-PEVELE	29/05/2013	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ATTICHES	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
AUCHY-LEZ-ORCHIES	29/05/2013	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
AVELIN	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BACHY	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BERSEE	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BEUVRY-LA-FORET	29/05/2013	28/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BOURGHELLES	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BOUVIGNIES	29/05/2013	01/12/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	29/05/2013	29/05/2013	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAMPHIN-EN-PEVELE	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAPPELLE-EN-PEVELE	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CHEMY	15/06/2018	01/01/2018	SUEZ jusqu'au 31/12/2024
COBRIEUX	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
COUTICHES	29/05/2013	10/08/2007	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CYSOING	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ENNEVELIN	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
GENECH	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
GONDECOURT	15/06/2018	01/01/2018	SUEZ jusqu'au 31/12/2024
HERRIN	15/06/2018	01/01/2018	SUEZ jusqu'au 31/12/2024
LA NEUVILLE	29/05/2013	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LANDAS	29/05/2013	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LOUVIL	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MERIGNIES	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MONCHEAUX	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MONS-EN-PEVELE	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MOUCHIN	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
NOMAIN	29/05/2013	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ORCHIES	29/05/2013	05/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
OSTRICOURT	29/05/2013	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
PHALEMPIN	29/05/2013	29/05/2013	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
PONT-A-MARCQ	29/05/2013	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAMEON	29/05/2013	10/08/2007	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
THUMERIES	29/05/2013	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

TOURMIGNIES	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
WAHAGNIES	29/05/2013	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
WANNEHAIN	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Les activités du service dans les communes : Nombre d'interventions 2020

Commune	Contrôle de conception ANC	Contrôle d'exécution ANC	Contrôle périodique existant	Avis notaire complet ANC
AIX-EN-PEVELE	5	1	0	8
ATTICHES	0	0	0	3
AUCHY-LEZ-ORCHIES	1	0	0	0
BACHY	2	0	0	0
BERSEE	2	1	0	4
BEUVRY-LA-FORET	2	2	0	5
BOUVIGNIES	1	2	0	3
CAMPHIN-EN-PEVELE	5	0	0	2
CAPPELLE-EN-PEVELE	3	2	0	1
COUTICHES	0	2	1	4
ENNEVELIN	1	0	0	3
GENECH	0	0	0	1
LANDAS	3	2	0	4
MERIGNIES	1	1	0	0
MONCHEAUX	1	0	0	0
MONS-EN-PEVELE	0	2	0	2
MOUCHIN	3	0	0	5
NOMAIN	4	2	0	2
ORCHIES	0	1	0	1
OSTRICOURT	0	0	0	1
PHALEMPIN	1	0	0	1
SAMEON	1	0	0	3
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	5	0	0	1
THUMERIES	0	0	0	5
WAHAGNIES	0	0	0	1
TOTAL	41	18	1	60

Le service de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines des communes (SEPU)

Adhésion et exploitation du service

Commune	Date d'adhésion EPCI	Date de 1ère adhésion de la commune	Exploitant du service
AIX-EN-PEVELE	29/05/2013	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ATTICHES	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
AUCHY-LEZ-ORCHIES	29/05/2013	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
AVELIN	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BACHY	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BERSEE	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BEUVRY-LA-FORET	29/05/2013	28/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BOURGHELLES	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
BOUVIGNIES	29/05/2013	01/12/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	29/05/2013	29/05/2013	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAMPHIN-EN-PEVELE	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CAPPELLE-EN-PEVELE	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CHEMY	15/06/2018	01/01/2018	SUEZ jusqu'au 31/12/2024
COBRIEUX	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
COUTICHES	29/05/2013	10/08/2007	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
CYSOING	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ENNEVELIN	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
GENECH	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
GONDECOURT	15/06/2018	01/01/2018	SUEZ jusqu'au 31/12/2024
HERRIN	15/06/2018	01/01/2018	SUEZ jusqu'au 31/12/2024
LA NEUVILLE	29/05/2013	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LANDAS	29/05/2013	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
LOUVIL	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MERIGNIES	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MONCHEAUX	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MONS-EN-PEVELE	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
MOUCHIN	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
NOMAIN	29/05/2013	30/06/2012	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ORCHIES	29/05/2013	05/09/2000	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
OSTRICOURT	29/05/2013	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
PHALEMPIN	29/05/2013	29/05/2013	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
PONT-A-MARCQ	29/05/2013	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
SAMEON	29/05/2013	10/08/2007	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
THUMERIES	29/05/2013	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

TOURMIGNIES	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
WAHAGNIES	29/05/2013	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
WANNEHAIN	28/09/2001	28/09/2001	SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Les recettes du service des communes

Commune	Cotisation (Montant € TTC) 2020
AIX-EN-PEVELE	24 735,37
ATTICHES	47 449,00
AUCHY-LEZ-ORCHIES	32 038,39
AVELIN	56 484,94
BACHY	35 297,93
BERSEE	46 314,35
BEUVRY-LA-FORET	57 186,36
BOURGHELLES	35 380,45
BOUVIGNIES	32 285,95
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	27 545,18
CAMPHIN-EN-PEVELE	49 594,52
CAPPELLE-EN-PEVELE	46 603,17
CHEMY	16 112,03
COBRIEUX	11 057,68
COUTICHES	63 024,65
CYSOING	105 336,78
ENNEVELIN	45 612,93
GENECH	68 594,75
GONDECOURT	83 468,98
HERRIN	8 850,27
LA NEUVILLE	13 698,32
LANDAS	50 399,09
LOUVIL	17 411,72
MERIGNIES	64 922,61
MONCHEAUX	31 563,90
MONS-EN-PEVELE	44 663,95
MOUCHIN	29 129,56
NOMAIN	52 214,53
ORCHIES	181 482,11
OSTRICOURT	111 463,89
PHALEMPIN	79 186,19
PONT-A-MARCQ	61 704,33
SAMEON	34 287,06
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	123 697,48

THUMERIES	81 385,35
TOURMIGNIES	18 711,41
WAHAGNIES	54 628,24
WANNEHAIN	24 776,63

Le montant est calculé selon la population de la commune (source INSEE).

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement : BEUVRY-LA-FORET

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : BEUVRY LA FORET STEP rue du Ghien / AA-0032

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 31/12/1981

Type de station : Boues activées aération prolongée

Milieu récepteur : Courant de l'Hôpital

Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée

Capacité nominale : 8 000 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
AIX-EN-PEVELE	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
BEUVRY-LA-FORET	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
BOUVIGNIES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
LANDAS	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
NOMAIN	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	480,0	1 200,0	720,0			
Charge entrante 2020 (kg/jour)	121,71	416,13	212,76	7,50	74,01	74,01
Débit nominal (m3/jour)	900		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			2 197
Débit de pointe admissible (m3/h)	75		Volume traité (m3/an) 2020			402 275

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	25,00	90,00	35,00			
Normes concentration réductibles (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)	80,00	75,00	90,00			
Nb dépassements autorisés/an	2	2	2	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	3,60	35,12	4,70	4,79	10,89	8,53
Rendement 2020 (%)	97,04	91,56	97,79	36,15	85,28	81,58
Boues produites 2020 (TMS)	46,57		Boues évacuées 2020 (TMS)		46,57	

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : ROSULT STEP / AA-0040

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT SUD

Date de mise en service : 01/04/1998

Type de station : Boues activées aération prolongée

Milieu récepteur : Gros Cailloux

Date (déclaration / d'autorisation) : 19/04/1996

Capacité nominale : 12 633 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
BOUSIGNIES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Sud	Agence de l'Eau Artois-Picardie
BRILLON	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Sud	Agence de l'Eau Artois-Picardie
HASNON	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Sud	Agence de l'Eau Artois-Picardie
LECELLES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Sud	Agence de l'Eau Artois-Picardie
MILLONFOSSE	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Sud	Agence de l'Eau Artois-Picardie
ROSULT	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Sud	Agence de l'Eau Artois-Picardie
RUMEGIES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Sud	Agence de l'Eau Artois-Picardie
SAMEON	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Sud	Agence de l'Eau Artois-Picardie
SARS-ET-ROSIERES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Sud	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	758,0	1 400,0	1 260,0	56,0		169,0
Charge entrante 2020 (kg/jour)	363,05	1 075,61	443,86	14,86	124,37	124,37
Débit nominal (m3/jour)	2 100		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			4 055
Débit de pointe admissible (m3/h)	225		Volume traité (m3/an) 2020			792 580

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	25,00	90,00	30,00	(2,00)	(15,00)	
Normes concentration réductibles (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)				(80,00)	(70,00)	
Nb dépassements autorisés/an	2	3	3	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	7,50	47,84	9,10	0,60	22,11	14,75
Rendement 2020 (%)	97,72	95,22	97,78	95,93	81,99	85,16
Boues produites 2020 (TMS)	121,95		Boues évacuées 2020 (TMS)		161,66	

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le 
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : ATTICHES STEP / AA-0063

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 31/12/1975

Type de station : Boues activées aération prolongée

Milieu récepteur : La Marque

Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée

Capacité nominale : 3 000 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
ATTICHES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
LA NEUVILLE	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	180,0	390,0	210,0	8,0		24,0
Charge entrante 2020 (kg/jour)	62,20	210,72	95,73	2,70	21,96	21,91
Débit nominal (m3/jour)	390		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			1 022
Débit de pointe admissible (m3/h)	40		Volume traité (m3/an) 2020			135 521

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	25,00	90,00	30,00			
Normes concentration réductibles (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)						
Nb dépassements autorisés/an	2	3	3	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	1,36	11,29	1,73	1,25	3,54	1,99
Rendement 2020 (%)	97,38	94,31	98,06	54,83	79,39	87,47
Boues produites 2020 (TMS)	27,82		Boues évacuées 2020 (TMS)		52,37	

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	75,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	Non jugé
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	NC
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le 
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : AUBY STEP / AA-0064

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 29/10/2013

Type de station : Boues activées aération prolongée

Milieu récepteur : canal haute DEule

Date (déclaration / d'autorisation) : 29/01/2015

Capacité nominale : 24 000 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
AUBY	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
MONCHEAUX	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
RAIMBEAUCOURT	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
ROOST-WARENDIN	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	1 440,0	2 880,0	2 160,0	60,0	288,0	
Charge entrante 2020 (kg/jour)	411,87	1 470,90	744,25	20,36	182,71	180,88
Débit nominal (m3/jour)	6 100		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			10 629
Débit de pointe admissible (m3/h)	400		Volume traité (m3/an) 2020			1 795 885

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	20,00	90,00	30,00	(2,00)	(15,00)	5,00
Normes concentration réductibles (mg/l)	50	250	85			10
Normes rendement (%)						
Nb dépassements autorisés/an	2	3	3	0	0	2

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	14,96	100,61	11,98	2,82	23,16	6,18
Rendement 2020 (%)	96,46	93,22	98,41	86,48	87,65	95,71
Boues produites 2020 (TMS)	266,42		Boues évacuées 2020 (TMS)		353,24	

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement : CAMPHIN-EN-PEVELE

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : CAMPHIN EN PEVELE STEP / AA-0065

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 31/12/2007

Type de station : Boues activées aération prolongée

Milieu récepteur : Ruisseau Sainte-Calixte

Date (déclaration / d'autorisation) : 13/08/2004

Capacité nominale : 1 750 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
CAMPHIN-EN-PEVELE	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	105,0	234,0	175,0			
Charge entrante 2020 (kg/jour)	92,48	253,28	151,02	3,33	27,18	27,18
Débit nominal (m3/jour)	550		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			550
Débit de pointe admissible (m3/h)	37		Volume traité (m3/an) 2020			104 490

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	20,00	80,00	35,00		10,00	
Normes concentration réductibles (mg/l)	70	400	85			
Normes rendement (%)	85,00	80,00	90,00		70,00	
Nb dépassements autorisés/an	2	2	2	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	1,08	9,30	1,27	1,43	1,59	0,72
Rendement 2020 (%)	98,62	95,68	98,96	42,57	90,07	91,70
Boues produites 2020 (TMS)	41,43		Boues évacuées 2020 (TMS)		38,73	

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	Non jugé
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le 
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : COBRIEUX STEP / AA-0066

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 31/12/1994

Type de station : Boues activées aération prolongée

Milieu récepteur : Courant du Riez

Date (déclaration / d'autorisation) : 10/10/1994

Capacité nominale : 3 600 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
BACHY	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
BOURGHELLES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
COBRIEUX	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
GENECH	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	216,0	540,0	360,0	16,0		48,0
Charge entrante 2020 (kg/jour)	120,08	333,94	151,37	4,31	35,30	35,30
Débit nominal (m3/jour)	600		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			1 246
Débit de pointe admissible (m3/h)	80		Volume traité (m3/an) 2020			195 943

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	30,00	90,00	30,00		20,00	
Normes concentration réductibles (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)						
Nb dépassements autorisés/an	2	2	2	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	2,15	17,93	2,11	2,74	8,65	5,72
Rendement 2020 (%)	98,21	94,63	98,61	36,53	75,50	79,14
Boues produites 2020 (TMS)	4,98		Boues évacuées 2020 (TMS)		38,32	

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	75,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	C
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	NC

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement : CYSOING SLO

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : CYSOING STEP / AA-0067

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 31/12/1989

Type de station : Boues activées aération prolongée

Milieu récepteur : Riez de Bourghelles

Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée

Capacité nominale : 10 500 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
BACHY	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
BOURGHELLES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
CYSOING	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
LOUVIL	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
MOUCHIN	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
WANNEHAIN	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	630,0	1 580,0	720,0	36,0		108,0
Charge entrante 2020 (kg/jour)	163,71	657,20	338,09	7,73	60,58	60,28
Débit nominal (m3/jour)	1 800		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			3 177
Débit de pointe admissible (m3/h)	125		Volume traité (m3/an) 2020			483 060

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	25,00	90,00	30,00	(2,00)	(15,00)	
Normes concentration réductibles (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)	80,00			(80,00)	(70,00)	
Nb dépassements autorisés/an	2	3	3	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	4,52	34,05	5,14	0,74	12,14	6,10
Rendement 2020 (%)	97,24	94,82	98,48	90,39	79,96	86,03
Boues produites 2020 (TMS)	95,77		Boues évacuées 2020 (TMS)		151,94	

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	79,17
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	NC
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	NC

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement : FLINES-LEZ-RACHES

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : FLINES LEZ RACHES STEP / AA-0068

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 01/01/1993

Type de station : Boues activées faible charge

Milieu récepteur : La Râches

Date (déclaration / d'autorisation) : 13/08/1991

Capacité nominale : 9 000 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
ANHIERS	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
COUTICHES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
FAUMONT	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
FLINES-LEZ-RACHES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
RACHES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	540,0	1 350,0	900,0	40,0		150,0
Charge entrante 2020 (kg/jour)	260,86	747,85	389,67	11,81	102,50	102,50
Débit nominal (m3/jour)	1 500		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			5 130
Débit de pointe admissible (m3/h)	150		Volume traité (m3/an) 2020			647 097

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	30,00	90,00	30,00		20,00	
Normes concentration réductibles (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)						
Nb dépassements autorisés/an	2	3	3	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	6,56	51,79	9,51	1,85	19,84	11,37
Rendement 2020 (%)	97,51	93,13	97,58	84,54	80,87	85,94
Boues produites 2020 (TMS)	126,56		Boues évacuées 2020 (TMS)		166,89	

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	66,67
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	NC
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	NC

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement : MONCHEAUX (Vaccin SLO)

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : MONCHEAUX STEP / AA-0071

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 31/12/2005

Type de station :

Milieu récepteur : Non communiqué

Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée

Capacité nominale : 77 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
MONCHEAUX	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	4,6					
Charge entrante 2020 (kg/jour)	0,23	1,24	0,48	0,03	0,16	0,15
Débit nominal (m3/jour)	Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020				60	
Débit de pointe admissible (m3/h)	Volume traité (m3/an) 2020				970	

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	35,00	200,00				
Normes concentration réductibles (mg/l)	70	400	85			
Normes rendement (%)	60,00	60,00	50,00			
Nb dépassements autorisés/an	0	0	0	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	0,02	0,12	0,02	0,01	0,06	0,04
Rendement 2020 (%)	93,10	90,17	96,28	71,82	64,41	69,39
Boues produites 2020 (TMS)			Boues évacuées 2020 (TMS)			

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement : ORCHIES

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : ORCHIES STEP / AA-0072

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 11/06/2004

Type de station : Boues activées aération prolongée

Milieu récepteur : Courant de l'Hôpital

Date (déclaration / d'autorisation) : 15/10/2001

Capacité nominale : 11 067 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
AUCHY-LEZ-ORCHIES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
ORCHIES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	664,0	1 496,0	1 450,0	30,0		121,0
Charge entrante 2020 (kg/jour)	314,66	872,24	398,51	13,03	112,58	110,94
Débit nominal (m3/jour)	3 870		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			17 029
Débit de pointe admissible (m3/h)	161		Volume traité (m3/an) 2020			825 021

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	25,00	80,00	35,00	(2,00)	(15,00)	
Normes concentration réductibles (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)	80,00	75,00	90,00	(80,00)	(70,00)	
Nb dépassements autorisés/an	3	5	5	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	7,68	58,86	12,58	0,65	20,50	13,75
Rendement 2020 (%)	97,55	93,16	96,80	95,01	81,71	83,69
Boues produites 2020 (TMS)	266,33		Boues évacuées 2020 (TMS)			287,51

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	90,38
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	C
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : OSTRICOURT STEP / AA-0073

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 31/12/1989

Type de station : Boues activées aération prolongée

Milieu récepteur : Courant de la Motte

Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée

Capacité nominale : 7 167 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
OSTRICOURT	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	430,0	1 075,0	560,0	32,0		96,0
Charge entrante 2020 (kg/jour)	197,60	596,93	372,97	9,80	88,14	88,14
Débit nominal (m3/jour)	1 200		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			2 350
Débit de pointe admissible (m3/h)	75		Volume traité (m3/an) 2020			508 644

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	30,00	90,00	30,00			
Normes concentration réductibles (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)						
Nb dépassements autorisés/an	2	2	2	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	5,81	40,07	10,01	2,47	9,34	0,53
Rendement 2020 (%)	96,62	92,61	97,02	74,79	89,40	99,22
Boues produites 2020 (TMS)	45,47		Boues évacuées 2020 (TMS)		161,40	

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement : TEMPLEUVE-EN-PEVELE

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : TEMPLEUVE-EN-PEVELE STEP / AA-0077

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 31/12/1977

Type de station : Boues activées aération prolongée

Milieu récepteur : La Marque

Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée

Capacité nominale : 9 333 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
BERSEE	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
CAPPELLE-EN-PEVELE	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
ENNEVELIN	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	560,0	1 200,0	640,0	32,0		96,0
Charge entrante 2020 (kg/jour)	170,47	629,97	301,73	7,40	66,33	65,58
Débit nominal (m3/jour)	1 200		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			3 110
Débit de pointe admissible (m3/h)	100		Volume traité (m3/an) 2020			486 128

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	30,00	90,00	30,00			
Normes concentration réductibles (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)						
Nb dépassements autorisés/an	2	2	2	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	5,28	44,81	12,76	4,43	7,69	2,48
Rendement 2020 (%)	96,90	92,89	95,77	40,16	88,41	95,05
Boues produites 2020 (TMS)	97,86		Boues évacuées 2020 (TMS)		79,43	

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	79,17
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	Non jugé
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	NC
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	NC

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le 
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : THUMERIES STEP / AA-0078

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 31/12/1989

Type de station : Boues activées aération prolongée

Milieu récepteur : Fossé du Maroc

Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée

Capacité nominale : 9 917 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
ATTICHES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
BERSEE	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
MONS-EN-PEVELE	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
THUMERIES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	595,0	1 485,0	765,0	34,0		120,0
Charge entrante 2020 (kg/jour)	182,01	449,71	263,23	7,69	65,52	64,41
Débit nominal (m3/jour)	1 275		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			2 776
Débit de pointe admissible (m3/h)	125		Volume traité (m3/an) 2020			503 734

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	30,00	90,00	30,00			
Normes concentration réductibles (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)						
Nb dépassements autorisés/an	2	3	3	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	4,62	32,48	7,04	1,05	10,08	2,99
Rendement 2020 (%)	97,46	92,35	97,22	86,35	84,61	93,59
Boues produites 2020 (TMS)	74,89		Boues évacuées 2020 (TMS)		95,36	

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	87,50
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	NC

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement : WANNEHAIN (Bureau SLO)

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : WANNEHAIN Mini STEP aggro Le Bureau rue de Camphin / AA-0079

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Milieu récepteur : Non communiqué

Date de mise en service : 31/12/2002

Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée

Type de station :

Capacité nominale : 50 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
WANNEHAIN	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	3,0					
Charge entrante 2020 (kg/jour)	2,20	11,37	6,82	0,20	1,01	1,01
Débit nominal (m3/jour)	Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020				30	
Débit de pointe admissible (m3/h)	Volume traité (m3/an) 2020				8 052	

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	35,00					
Normes concentration réductibles (mg/l)	70	400	85			
Normes rendement (%)	60,00	60,00	50,00			
Nb dépassements autorisés/an	0	0	0	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	0,15	1,01	0,26	0,17	1,25	0,42
Rendement 2020 (%)	93,00	91,10	96,13	13,48	-23,91	47,22
Boues produites 2020 (TMS)			Boues évacuées 2020 (TMS)			

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche Agglomération d'Assainissement : CAMPHIN-EN-CAREMBAULT

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 16/12/2021

Affiché le

ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

SLO

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration : CAMPHIN EN CAREMBAULT STEP chemin Valutte

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SUEZ

Date de mise en service : 14/05/2013

Date (déclaration/d'autorisation) : 02/02/2012

Type de station : Boues activées aération prolongée - Capacité nominale : 7 717 EH

Milieu récepteur : La Naviette

Code Noréade : AA-0366

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	SIDEN-SIAN	SUEZ (Pecquencourt Nord)	Artois-Picardie
PHALEMPIN	SIDEN-SIAN	SUEZ (Pecquencourt Nord)	Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	NTK	NGL	P
Capacité (kg/jour)	463,0	931,0	695,0	93,0		20,0
Charge entrante 2020 (kg/jour)	188	546	215		58	6

Débit nominal (m3/j)	3 186	Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020	2 244
Débit de pointe admissible (m3/h)	195	Volume traité (m3/an) 2020	436 815

Prescriptions de rejet

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux.

Normes de rejet au 01/01/2015 :

Paramètres		DBO5	DCO	MES	NGL*	P*	N-NH4+
Normes	Concentration (mg/l)	20	90	30	15	2	5
	Rendement %						

* Norme ou norme moyenne annuelle

Résultats

Paramètres		DBO5	DCO	MES	NGL	P	N-NH4+
Résultats 2020	Charge sortante (Kg/j)	3,6	21,1	3,1	7,2	2,4	1,0
	Rendement %	98,1	96,3	98,6	88,1	60,6	-

Boues produites et évacuées

Boues produites 2020 en TMS	64	Boues évacuées 2020 en TMS	-
-----------------------------	----	----------------------------	---

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non Conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeurs 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	Non jugé
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche Agglomération d'Assainissement : GONDECOURT

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 16/12/2021

Affiché le

SLO

ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration : GONDECOURT STEP rue du Marais

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SUEZ

Date de mise en service : 14/10/2011

Date (déclaration/d'autorisation) : 03/10/2006

Type de station : Boues activées faible charge - Capacité nominale : 8 000 EH

Milieu récepteur : La Naviette

Code Noréade : AA-0481

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
CHEMY	SIDEN-SIAN	SUEZ (La Gorgue)	Artois-Picardie
GONDECOURT	SIDEN-SIAN	SUEZ (La Gorgue)	Artois-Picardie
HERRIN	SIDEN-SIAN	SUEZ (La Gorgue)	Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	NTK	NGL	P
Capacité (kg/jour)	480,0	1200,0	700,0	120,0		30,0
Charge entrante 2020 (kg/jour)	240,6	682,4	288,4		53,3	7,1

Débit nominal (m3/j)	540	Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020	2 358
Débit de pointe admissible (m3/h)	125	Volume traité (m3/an) 2020	320 326

Prescriptions de rejet

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux.

Normes de rejet au 01/01/2017 :

Paramètres	DBO5	DCO	MES	NGL*	P*	N-NH4+
Normes	Concentration (mg/l)	25	125	35	15	2
	Rendement %	90	75	90	70	80

* Norme ou norme moyenne annuelle

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	NGL	P	N-NH4+
Résultats 2020	Charge sortante (Kg/j)					
	Rendement %	98,4	96,9	99,2	92,7	84,1

Boues produites et évacuées

Boues produites 2020 en TMS	102	Boues évacuées 2020 en TMS	102
-----------------------------	-----	----------------------------	-----

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non Conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeurs 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Fiche 2020 Agglomération d'assainissement : PONT-A-MARCQ

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le 
 ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : PONT-A-MARCQ STEP nouvelle / AA-0488

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN PECQUENCOURT NORD

Date de mise en service : 29/07/2020

Type de station : Boues activées faible charge

Milieu récepteur : La Marque

Date (déclaration / d'autorisation) : 01/06/2016

Capacité nominale : 9 967 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
AVELIN	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
ENNEVELIN	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
MERIGNIES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
MONS-EN-PEVELE	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
PONT-A-MARCQ	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
TEMPLEUVE-EN-PEVELE	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie
TOURMIGNIES	Siden-Sian	Siden-Sian Pecquencourt Nord	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	598,0	1 329,0	1 121,0	32,0		130,0
Charge entrante 2020 (kg/jour)	66,44	245,31	114,42	3,14	30,10	30,10
Débit nominal (m3/jour)	4 582		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2020			4 582
Débit de pointe admissible (m3/h)	220		Volume traité (m3/an) 2020			206 924

Prescriptions de rejet au 01/01/2020

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	20,00	90,00	30,00	(2,00)	(15,00)	10,00
Normes concentration réductibles (mg/l)	50	250	85			
Normes rendement (%)	90,00	85,00	90,00	(85,00)	(70,00)	
Nb dépassements autorisés/an	2	3	3	0	0	0

Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2020 (kg/j)	1,88	13,11	1,50	0,34	3,42	1,13
Rendement 2020 (%)	97,17	94,60	98,67	89,13	88,65	95,13
Boues produites 2020 (TMS)	33,50		Boues évacuées 2020 (TMS)			151,72

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)

Paramètres	Indicateurs	Valeur 2020
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	NC
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

Facture Type en € au 1er Janvier 2020

AIX-EN-PEVELE (59004)	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
<u>DISTRIBUTION DE L'EAU</u>					
Abonnement mensuel (Noréade)	12	3.4500	41.40	2.28	43.68
Consommation (Noréade)	120	1.3170	158.04	8.69	166.73
Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau)	120	0.0900	10.80	0.59	11.39
<u>COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES</u>					
Partie fixe mensuelle (Noréade)	12	6.0400	72.48	7.25	79.73
Partie proportionnelle (Noréade)	120	1.7200	206.40	20.64	227.04
<u>ORGANISMES PUBLICS</u>					
Lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	120	0.3500	42.00	2.31	44.31
Modernisation des réseaux (Agence de l'Eau)	120	0.2100	25.20	2.52	27.72
TOTAL			556.32	44.28	600.60

Facture Type en € au 1er Janvier 2021

AIX-EN-PEVELE (59004)	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Variation 2021/2020
<u>DISTRIBUTION DE L'EAU</u>						
Abonnement mensuel (Noréade)	12	3.4700	41.64	2.29	43.93	0.57%
Consommation (Noréade)	120	1.3240	158.88	8.74	167.62	0.53%
Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau)	120	0.0800	9.60	0.53	10.13	-11.06%
<u>COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES</u>						
Partie fixe mensuelle (Noréade)	12	6.0700	72.84	7.28	80.12	0.49%
Partie proportionnelle (Noréade)	120	1.7290	207.48	20.75	228.23	0.52%
<u>ORGANISMES PUBLICS</u>						
Lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	120	0.3500	42.00	2.31	44.31	0.00%
Modernisation des réseaux (Agence de l'Eau)	120	0.2100	25.20	2.52	27.72	0.00%
			TOTAL	557.64	44.42	602.06

L'évolution du montant TTC de la facture en 2021 est de 0.24%

Édition avril 2021
CHIFFRES 2020

L'agence de l'eau vous informe

LES REDEVANCES ET LES ACTIONS EN 2020




LE SAVIEZ-VOUS ?

Le prix moyen de l'eau dans le bassin Artois-Picardie est de 4,58 euros TTC/m³. Pour un foyer consommant 120 m³ par an, cela représente une dépense d'environ 550 euros par an.

Les composantes du prix de l'eau sont :

- le service de distribution de l'eau potable (abonnement, consommation)
- le service de collecte et de traitement des eaux usées
- les redevances de l'agence de l'eau qui représentent en moyenne 14 % du montant de la facture d'eau.
- les contributions aux organismes publics (Voies Navigables de France...) 0,005 € par m³ en moyenne sur le bassin.
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité, rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

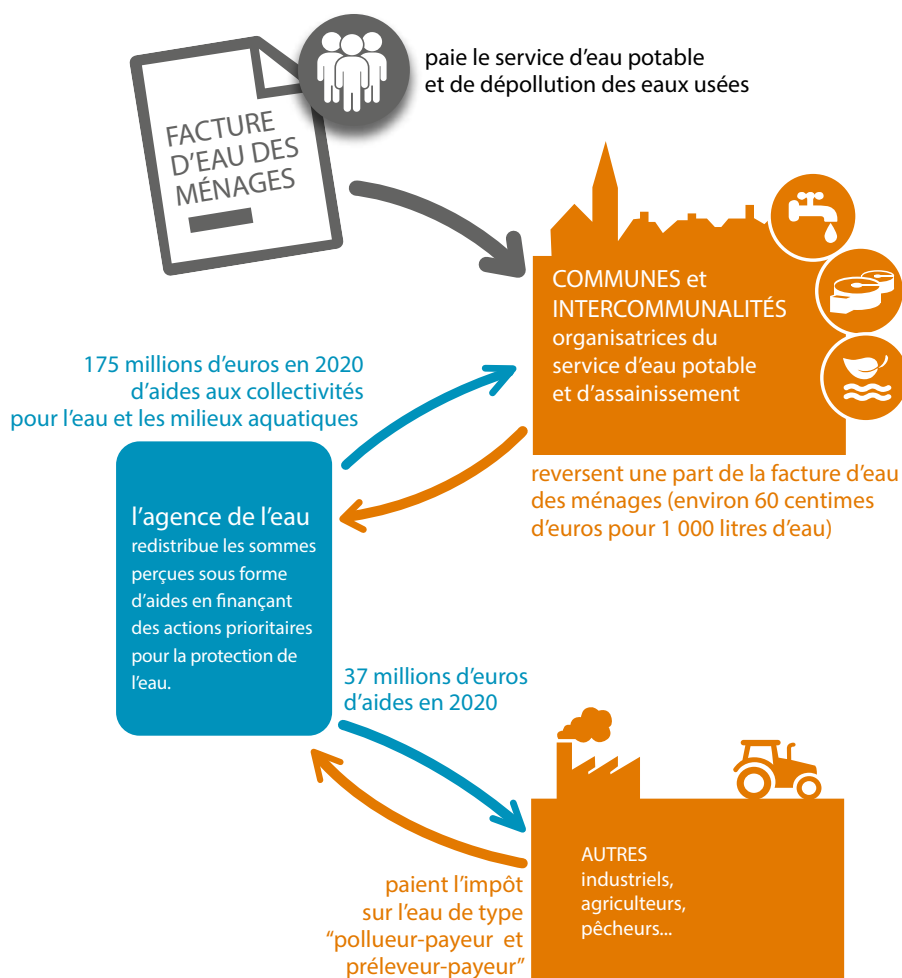

Suivez l'actualité
de l'agence de l'eau Artois-Picardie :



agence.eau-artois-picardie.fr

QUELLE ORIGINE DES REDEVANCES 2020 ?

En 2020, le montant global des redevances (tous usages de l'eau confondus) encaissées par l'agence de l'eau s'est élevé à 147,43 millions d'euros dont 120,1 millions en provenance de la facture d'eau.

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
Reçu en préfecture le 16/12/2021
Affiché le 
ID : 059-200041960-20211213-CC_2021_257-DE

recettes / redevances

Qui paie quoi à l'agence de l'eau pour 100 € de redevances perçues en 2020 ? (valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 €) - source : agence de l'eau Artois-Picardie février 2021




À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

Grâce à ces redevances, les agences de l'eau apportent, dans le cadre de leurs programmes d'intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques (collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d'intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d'autant l'impact des investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l'eau.

interventions / aides

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en eau pour 100 € d'aides en 2020 ?

(valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 € d'aides en 2020) • source agence de l'eau Artois-Picardie

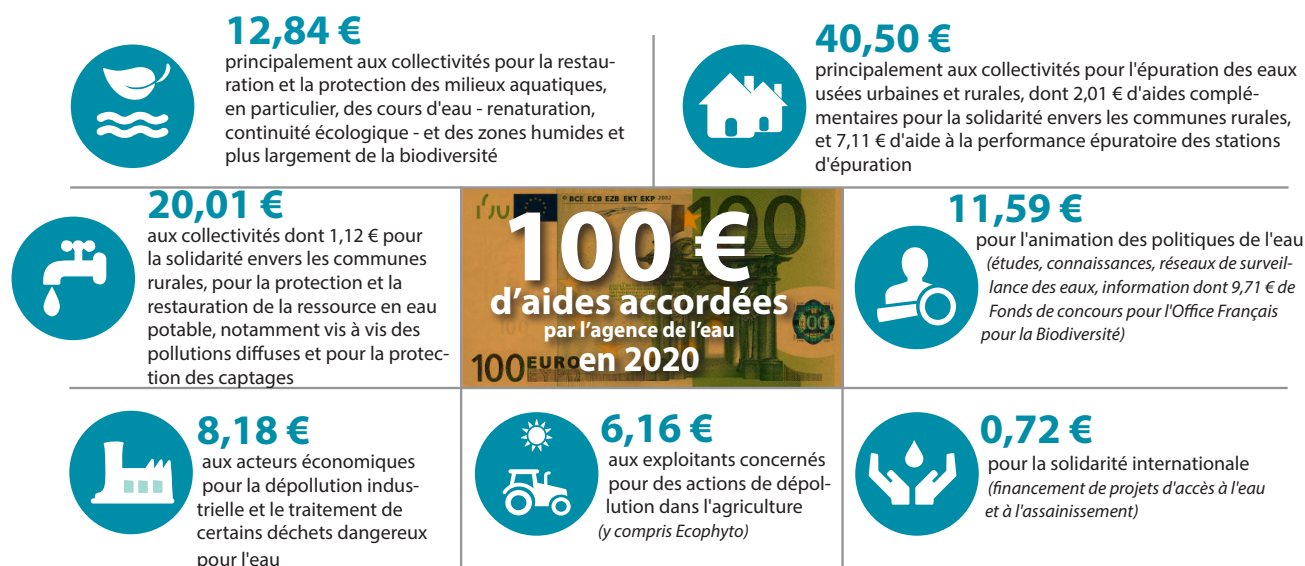

POURQUOI DES REDEVANCES ?

Les redevances des agences de l'eau sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l'eau et qui en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l'eau redistribuent cet argent collecté sous forme d'aides pour minimiser les pollutions des réseaux d'assainissement en particulier en temps de pluie, fiabiliser les réseaux d'eau potable, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions d'origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières, éviter l'érosion, maintenir les milieux naturels et agricoles comme les zones humides qui favorisent l'épuration et la gestion des eaux...

Au travers du prix de l'eau, chaque habitant contribue à ces actions au service de l'intérêt commun et de la préservation de l'environnement et du cadre de vie.

ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE EN 2020

L'année 2020 s'inscrit dans la poursuite du 11^{ème} programme d'action de l'agence de l'eau Artois-Picardie, et marque les mesures de solidarité décidées dès le mois de mai pour lutter contre la crise sanitaire (COVID-19). Des indicateurs annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d'ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des ressources en eau et de la biodiversité.



* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

LE ROLE DES AGENCES DE L'EAU

Les **six agences de l'eau françaises** sont des **établissements publics du ministère chargé du développement durable**. Elles regroupent **1 540 collaborateurs** et ont pour missions de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques.

Pour reconquérir le bon état des eaux demandé par la directive cadre sur l'eau, les agences de l'eau recherchent la meilleure efficacité environnementale,


- en étudiant et mesurant l'évolution de la qualité de l'eau

- en privilégiant l'action préventive,
- en apportant un appui technique et financier aux projets les plus efficaces pour les milieux aquatiques,
- en mobilisant les acteurs (Comité de Bassin) et en organisant la concertation pour assurer la cohérence des actions sur les territoires de l'eau,
- en travaillant en complémentarité avec l'action réglementaire et la police de l'eau, en particulier dans la mise en œuvre des objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
- en contribuant à la solidarité pour l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le monde.

LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ARTOIS-PICARDIE

Des plaines agricoles de Picardie jusqu'à la mer du Nord, le bassin Artois-Picardie s'étend sur 20 000 km² et compte 8 000 Km de cours d'eau, 60 000 Ha de zones humides et 270 Km de côtes.

Il concerne 4,7 millions d'habitants, 2 466 communes, 5 départements et 2 districts internationaux : celui de **l'Escaut** et celui de **la Meuse**

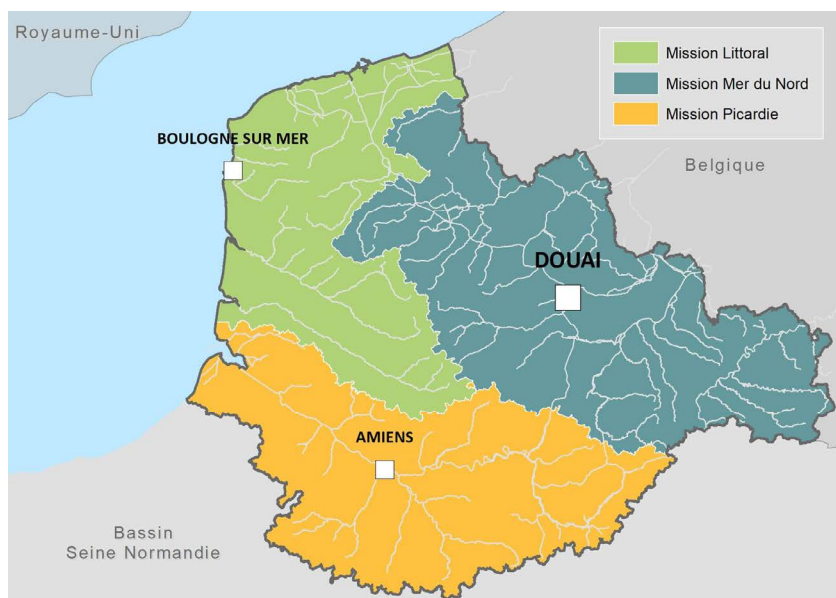

Siège de l'Agence de l'eau Artois-Picardie

200 rue Marceline DESBORDES –
Centre Tertiaire de l'Arsenal –
BP 80 818 Douai CEDEX
Tél : 03 27 99 90 00
Fax : 03 27 99 90 15

Mission Littoral

56 rue Ferdinand BUISSON
BP 217 – 62 203 Boulogne-sur-mer CEDEX

Mission Mer du Nord

200 rue Marceline DESBORDES
Centre tertiaire de l'Arsenal
BP 80 818 – 59 508 Douai CEDEX

Mission Picardie

64 bis rue du Vivier – BP 41 725
80 017 Amiens CEDEX 01

www.eau-artois-picardie.fr

